

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE POÇOS ARTESIANOS OUTUBRO/2025

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS												
Parâmetro	Turbidez (uT)				CRL (mg/L)				Cor (uH)			
	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras dentro do V.M.P*	Média Mensal	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras dentro do V.M.P	Média Mensal	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras dentro do V.M.P	Média Mensal
Pirapanema	5	5	5	0,30	5	5	5	0,40	5	5	5	0
Vermelho	5	5	5	0,29	5	5	5	0,28	5	5	5	0
Boa Família	5	5	5	0,27	5	5	5	0,30	5	5	5	1
São Fernando	5	5	5	0,33	5	5	5	0,35	5	5	5	1
Belisário	5	5	5	0,34	5	5	5	0,35	5	5	5	1
São Domingos	5	5	5	0,47	5	5	5	0,21	5	5	5	1
Sofocó	5	5	5	0,91	5	5	5	0,20	5	5	5	3
Itamuri	5	5	5	0,27	5	5	5	0,26	5	5	5	5
Macuco	5	5	5	0,26	5	5	5	0,46	5	5	5	3
Bom Jesus da Cachoeira	5	5	5	0,27	5	5	5	0,37	5	5	5	2
Patrimônio dos Carneiros	5	5	5	0,29	5	5	5	0,61	5	5	5	5
Capetinga	5	5	5	0,45	5	5	5	0,44	5	5	5	0
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Máximo 5,0				Faixa 5,0				Máximo 15			

*V.M.P - Valor Máximo Permitido


Roberto Matheus Fernandes
Farmacêutico / Bioquímico
CRF-MG 24965

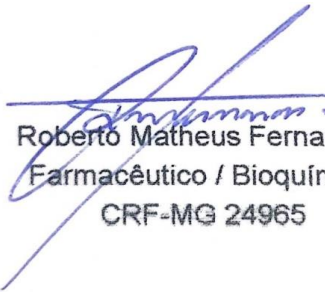
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DE POÇOS ARTESIANOS OUTUBRO/2025

COLIMETRIA

Parâmetro	Colimetria Total em 100 mL				Coliforme Termotolerante em 100 mL			
ETA	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras dentro do V.M.P*	% de Ausência	Amostras Exigidas	Amostras Realizadas	Amostras dentro do V.M.P*	% de Ausência
Pirapanema	5	5	5	100	5	5	5	100
Vermelho	5	5	5	100	5	5	5	100
Boa Família	5	5	5	100	5	5	5	100
São Fernando	5	5	5	100	5	5	5	100
Belisário	5	5	5	100	5	5	5	100
São Domingos	5	5	5	100	5	5	5	100
Sofocó	5	5	5	100	5	5	5	100
Itamuri	5	5	4	90	5	5	5	100
Macuco	5	5	5	100	5	5	5	100
Bom Jesus da Cachoeira	5	5	4	90	5	5	5	100
Patrimônio dos Carneiros	5	5	5	100	5	5	5	100
Capetinga	5	5	5	100	5	5	5	100
Limites P.C. nº5, Anexo XX	Ausência em 90% das amostras no mês				Ausência em 100% das amostras no mês			

*V.M.P - Valor Máximo Permitido

Muriaé, 31 de outubro de 2025


Roberto Matheus Fernandes
Farmacêutico / Bioquímico
CRF-MG 24965